

CRNA GORA  
OPŠTINA PLUŽINE

Примљено:	К.п.с.:	Редни број:	Прилога:	Вриједност:
05	362	Урп 8А		

OBRAZAC 1

\_\_\_\_\_ (prezime, očevo ime i ime)

\_\_\_\_\_ (adresa)

\_\_\_\_\_ (broj telefona)

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE  
P. D NIKŠIĆ  
FUNKCIONALNA CJELINA  
DISTRIBUKIJA PODGORICA  
REGION 1  
NIKŠIĆ

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE  
(organ uprave nadležan za postupanje)

**Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova**

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Обраћам се заhtjevом за издavanje urbanističko tehničkih uslova за:

1. Izgradnju objekta : 35 KV KABLOVSKI VOD ZA PRIKLUČAK DALEKOVODA 35 KV
2. Rekonstrukciju objekta " BREZNA - ŠAVNIK " NA TS 110/35KV, " BREZNA " (zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela 1609, 1610  
(situacija trase\*)

Katastarska opština BREZNA

Opština PLUŽINE

NIKŠIĆ 12. 11. 2015 GOD  
(mjesto i datum)



\_\_\_\_\_  
\* (podnosilac zahtjeva)

\* - odnosi se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod itd.)

CRNA GORA  
OPŠTINA PLUŽINE  
Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti  
Broj: 032-05-362/15-UPI-81/1  
Plužine, 26.11.2015.godine

Na osnovu člana 62a stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG" br. 51/08, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine do 2028.godine ("Sl. List CG"-opštinski propisi br. 32/12) i podnijetog zahtjeva broj (05-362-UPI-81) Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić-FC Distribucija, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, i z d a j e

## URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

### Za ugradnju 35 kV kablovskog voda za priključak dalekovoda "Brezna-Šavnik" na TS 110/35 kV "Brezna"

#### 1. Postojeće stanje

Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Plužine obratila se Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić-FC Distribucija, zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za ugradnju 35 kV kablovskog voda za priključak dalekovoda "Brezna-Šavnik" na TS 110/35 kV "Brezna", broj (05-362-UPI-81) od 16.11.2015. godine, na katastarskim parcelama 1609 i 1610 upisanih u listu nepokretnosti broj 63 KO Gornja Brezna, Opština Plužine.

#### 2. Opšti podaci

Investitor: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić-FC Distribucija  
Naziv objekta: 35 kV kablovski vod za priključak dalekovoda "Brezna-Šavnik" na TS 110/35 kV "Brezna".  
Mjesto gradnje: Gornja Brezna  
Broj etapa gradnje: Elektromontažni radovi: jedna

#### 3. Priključni 35 kV kabal

Nazivni napon:	35 kV
Vrsta voda:	Podzemno
Dužina voda	2 x 370 m
Početna tačka:	Postojeći ugaono zatezni stub h 13m
Krajnja tačka:	TS 110/35 kV "Brezna"
Trasa kablovskog voda:	U skladu sa UTU i prilogu iz zahtjeva

#### **4. Način i obezbeđenje iskopa:**

Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.

Ispuna rova: Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja. Nakon polaganja kabla u rov teren vratiti u prvobitno stanje.

Podaci o kablu: 2x(3xXHE 49-A 1x240mm<sup>2</sup>),

Polaganje kabla: Slobodno u rovu saglasno preporukama. Vod se polaže u rovu u formaciji trougla.

Uzemljenje: Duž trase kabla položiti pocinčanu traku Fe/Zn 25x4mm. Na oba kraja kabla povezati električnu zaštitu na postojeće uzemljivače.

Monitoring sistem: Ne ugrađivati monitoring sistema kablova.

Zaštita od električnog udara: Saglasno propisima, standardima i važećim preporukama.

Zaštita od prenapona: Saglasno propisima i važećim preporukama.

Maksimalna snaga za prenos: 5.5 MVA

Pogonski uslovi: Naznačeni napon voda: 35 kV

Obavezne podloge za izradu projekta:

Podaci i zahtjevi isporučilaca opreme

Uslovi polaganja kabla na i pored drugih infrastrukturnih i ostalih objekata.

Važeći zakoni, propisi i standardi za projektovanje podzemnih vodova.

U toku projektovanja vršiti usaglašavanja na licu mjesta.

#### **4. Uslovi ambijenta**

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| - maksimalna temperatura ambijenata | 40°C  |
| - srednja dnevna temperatura        | 30°C  |
| - srednja godišnja temperatura      | 20°C  |
| - nadmorska visina do               | 1100m |

## 5. Ostali uslovi

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za priključak predmetnog dalekovoda na TS 110/35 kV "Brezna" 35 kV kablovskim vodom uz obavezbno poštovanje Urbanističko-tehničkih uslova.

Na osnovu ovih urbanističko-tehničkih uslova treba izraditi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/8, 40/10, 34/11).

Za glavni projekat obavezna je izrada protivpožarnog elaborata, revizija i elaborat zaštite na radu shodno odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.


Preduzeća ili druga pravna lica koja izradjuju glavni projekat ili ga reviduju moraju imati licencu izdatu od strane Inženjerske komore CG.



**VD Sekretara**

Petar Mitrić



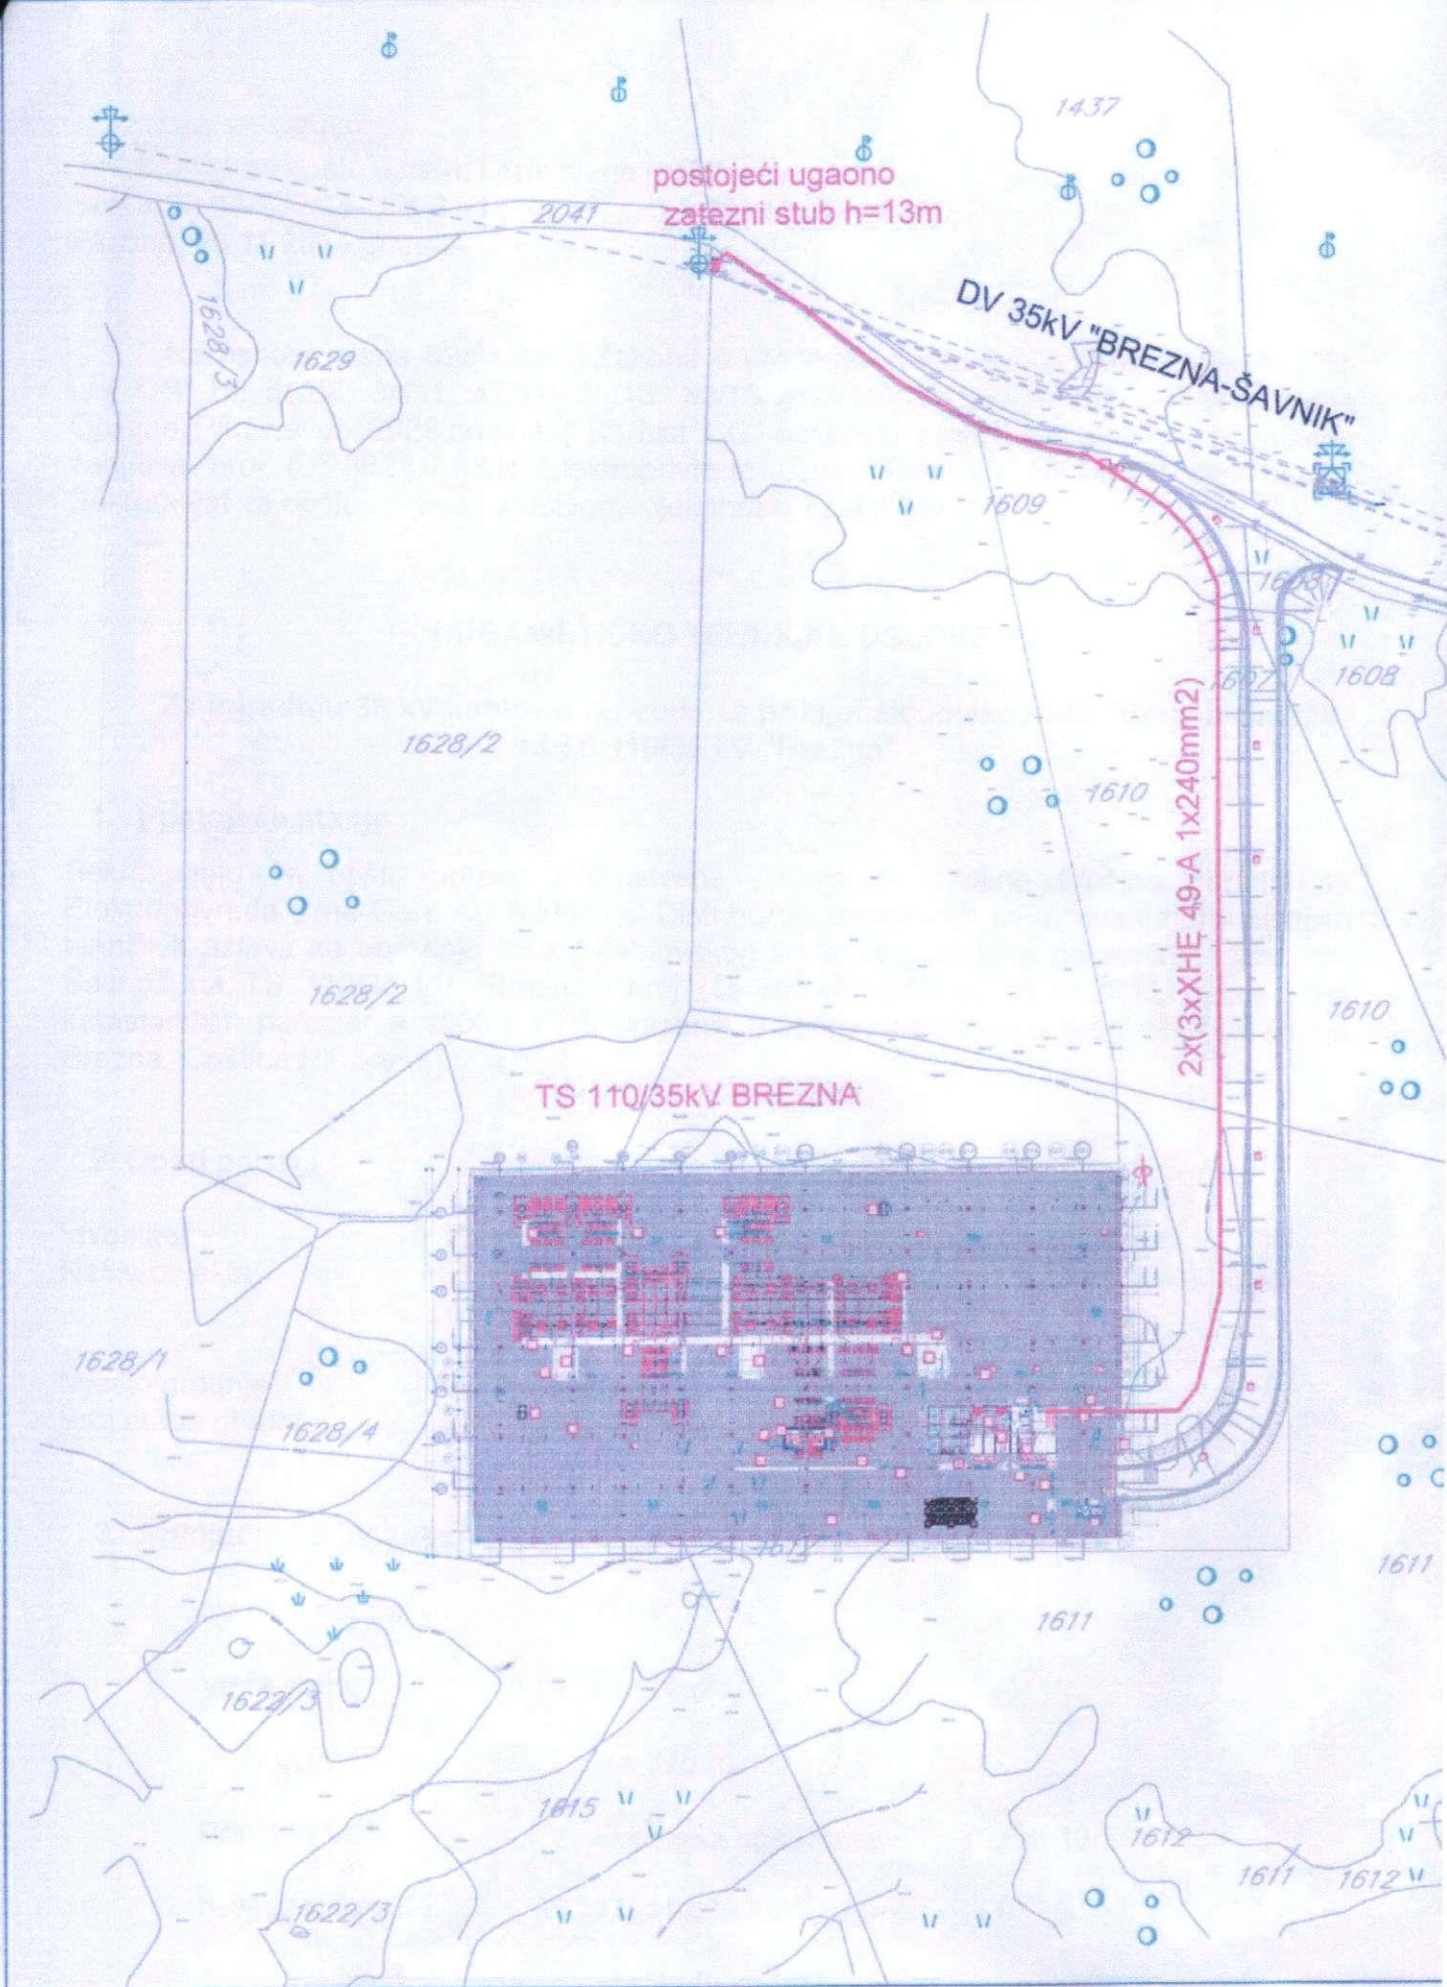

postojeći ugaono  
zatezni stub h=13m

DV 35kV "BREZNA-SAVNIK"

TS 110/35kV BREZNA

2x(3xXHE 49-A 1x240mm2)

1628/3  
1629

1628/2

1628/2

1628/1

1628/4

1622/3

1622/3

1615

1611

1612

1611 1612

1437

1609

1610

1610

1611

1612